


اینفوگرافی فواصل مهم در بازرسی گازساختمان

دکتر فرشاد سرایی
مهندس شیما اعظم فرزان

طراحی، نقشه‌کشی و تأثیف:

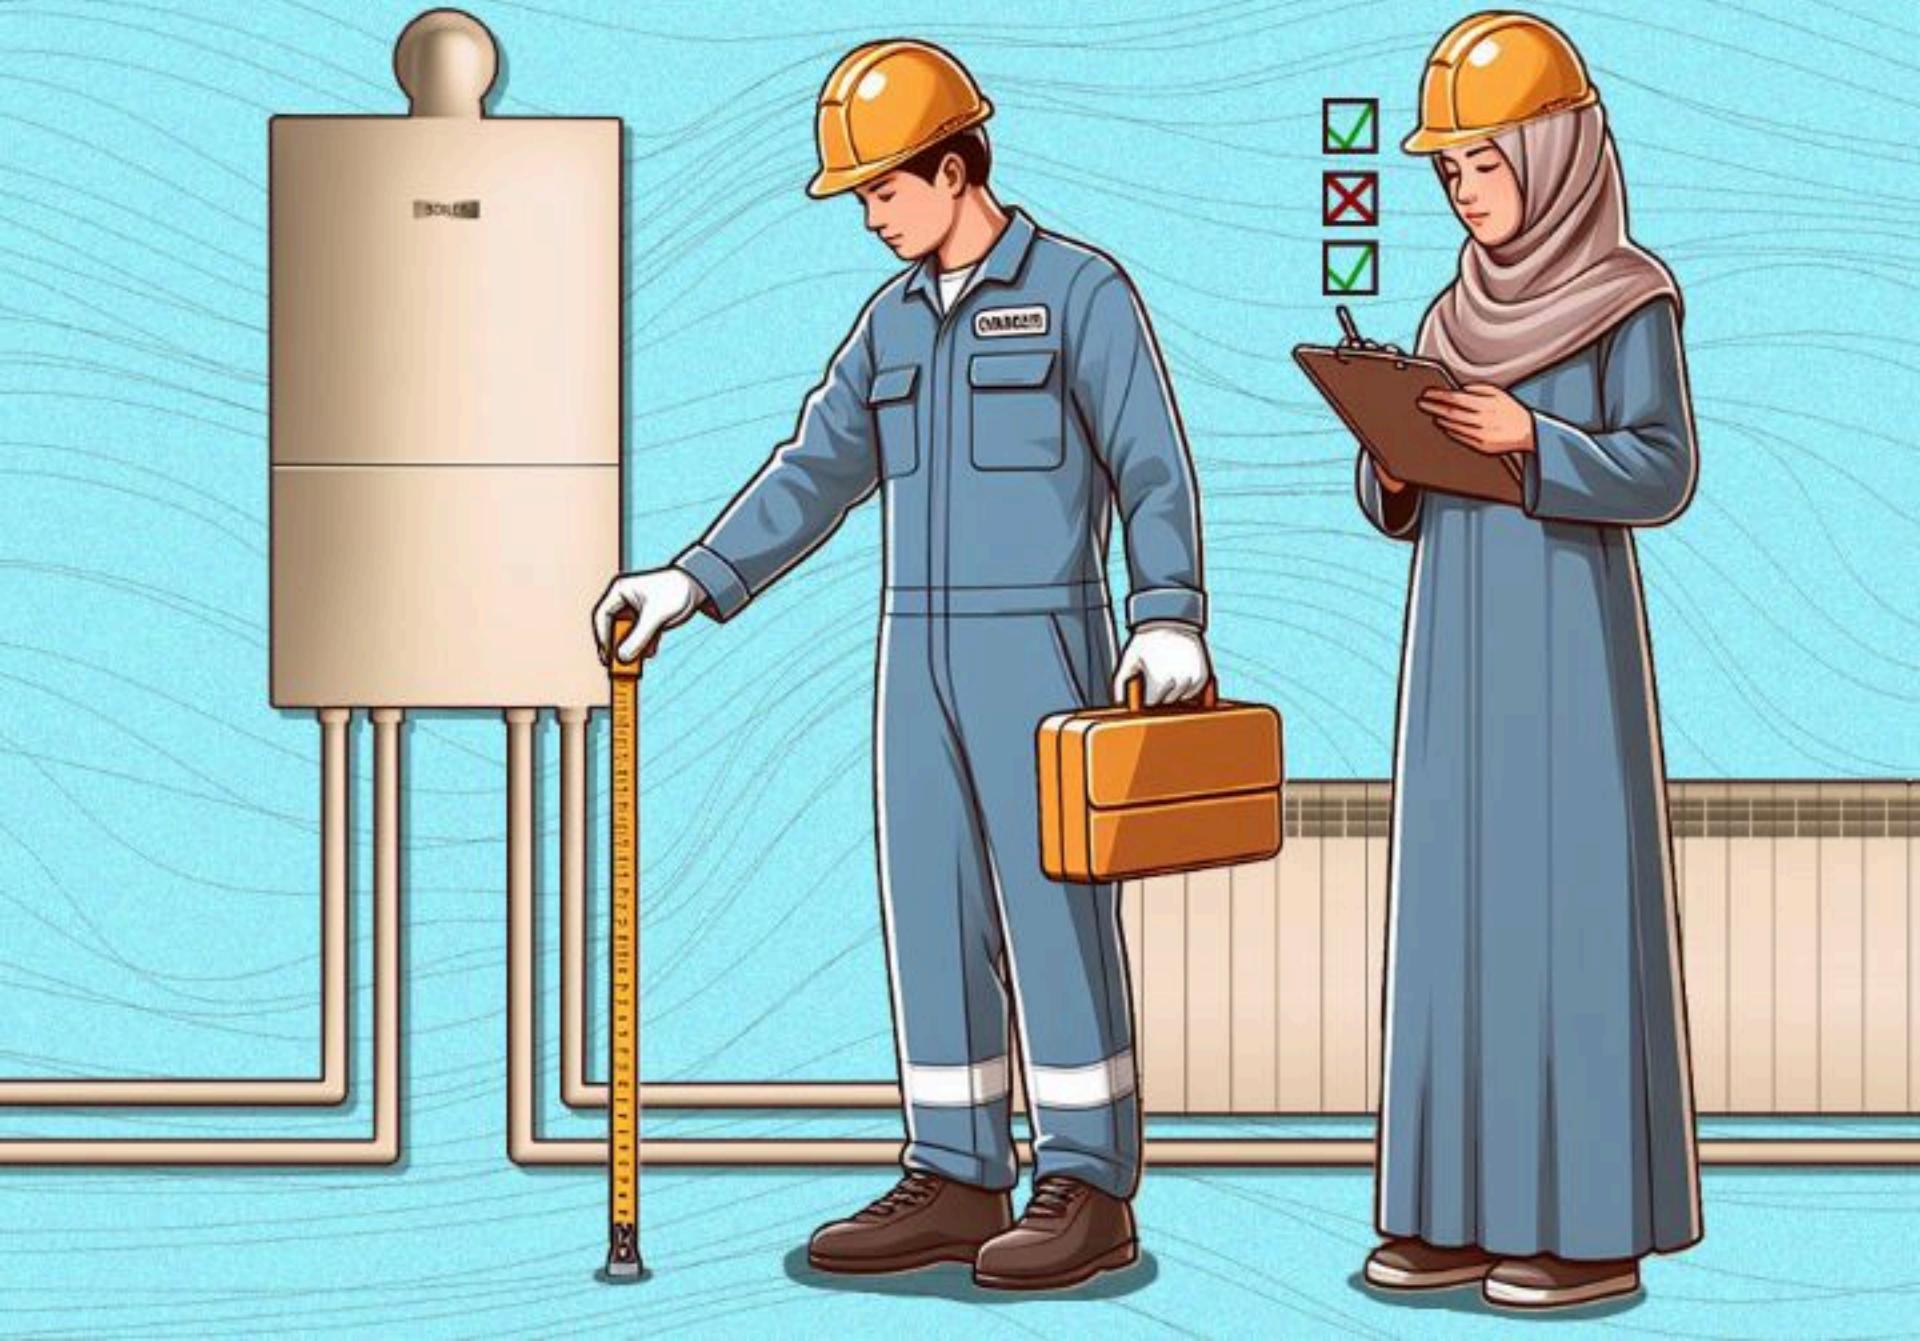

اینفوگرافی فواصل مهم در بازرسی گاز ساختمان

طراحی، نقشه کشی و تأثیف:

دکتر فرشاد سرایی
مهندس شیما اعظم فرزان

کتاب مرجع کاربردی

اینفوگرافی فواصل مهم
در بازرسی گاز ساختمان

دکتر فرشاد هندس شیما
سرایی اعظم فرزان

برای مهندسان بازرس گاز نظام مهندسی
و مجریان لوله کشی گاز ساختمان

کتاب تمام رنگی در قطع جیبی به منظور
سهولت استفاده در حین کار
تهیه شده بر اساس جدیدترین ویرایش
مبین 17 مقررات ملی ساختمان ایران

لینک های سفارش کتاب از طریق اینا، واتس آپ و تلگرام



بنام خدا

اینفوگرافی فواصل مهم در بازرسی گاز ساختمان

(بر اساس ویرایش چهارم سال ۱۴۰۱ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ایران)

طراحی، نقشه‌کشی و تألیف:

دکتر فرشاد سوایی
مهندس شیما اعظم فرزان

(مهندسان پایه یک ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)



عنوان و نام پدیدآور : اینفوگرافی فواصل مهم در بازرسی گاز ساختمان	مشخصات نشر : تهران: سپاه، ۱۴۰۲.
طراحی و نقشه‌کشی و تالیف : فرشاد سرانی، شیما اعظم فرزان	مشخصات ظاهری : ۱۷*۱۷ س.م.
مدیر هندی : جلال محی راد	شماره : ۹۷۸-۶۲۲-۳۳۴-۰۹۳-۲
صفحه‌آرا و طراح جلد : لیلا جعفری	وضعیت فهرست نویسی : فیبا
سریرست تولید : شوکا شکیبا	موضع : گاز- اوله کشی - طرح و ساختمان
اظهر چاپ : علی ممتازی	Gas pipelines -- Design and construction
نوبت چاپ : اول - زمستان ۱۴۰۲	ردیابندی کنگره : TP7857
تیراز : ۵۰۰ جلد	ردیابندی دیویس : ۷۴/۶۶۰
چاپ و صحافی : چاپ سپاه	شماره کتابشناسی ملی : ۹۰۰۴۹۶۰
شمارک : ۹۷۸-۶۲۲-۳۳۴-۰۹۳-۲	

تلفن: ۸۸۰۰۵۷۳

تلفن: ۹۱۹۹۸۶۱۷۴۴

* دفتر مرکزی: تهران، امیرآباد شمالی، بالاتر از چهارراه جلال آل احمد

* چایخانه: تهران، کارگر شمالی، کوچه همدان، پلاک ۳، واحد همک

پیشگفتار

در راستای عمل به مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های اجرایی مربوط به این قانون، هم اکنون در کلیه استان های کشور عملیات لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان ها توسط مجریان ذیصلاح تایید شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرفته و کنترل و تایید نهایی آن توسط مهندسان صاحب صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می شود.

اساس و مبنای اجرای لوله کشی گاز طبیعی و تاسیسات جانبی مرتبط با آن در کلیه ساختمان ها، مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان لوله کشی گاز طبیعی می باشد که ویرایش چهارم آن در سال ۱۴۰۱ توسط دفتر تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) منتشر گردیده است.

رعایت مفاد و مندرجات این مبحث چه در زمینه نصب و اجرای تاسیسات گازرسانی ساختمان ها و چه در زمینه کنترل و بازرگانی این تاسیسات برای کلیه مجریان ذیصلاح و مهندسان بازرگان گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان لازم الاجرا می باشد.

یکی از مهم ترین مواردی که در راستای تامین سلامت و ایمنی ساکنان و بهره برداران ساختمان در این مبحث پیش بینی و تدوین شده، رعایت فوائل مجاز بین تاسیسات گازرسانی با سایر تاسیسات مکانیکی و

اینفوگرافی فواصل مهم در بازرسی گاز ساختمان

برقی و همچنین اجزاء معماری ساختمان می‌باشد. عدم رعایت این فواصل مجاز می‌تواند منجر به بروز خسارات مالی و حتی خسارات جبران ناپذیر جانی گردد.

بنابراین یکی از دغدغه‌های مهم مجریان ذیصلاح در اجرای تاسیسات گازرسانی ساختمان‌ها و همچنین مهندسان بازرس گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان در کنترل و تایید این تاسیسات، حصول اطمینان از اجرای صحیح فواصل یاد شده می‌باشد.

نظر به اینکه اطلاعات مربوط به فواصل مجاز تاسیسات گازرسانی ساختمان به تناسب موضوع، در بخش‌های مختلف مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ایران عنوان گردیده است، لذا دسترسی به آن به خصوص برای مجریان و مهندسان جوان و کم تجربه‌تر، اندکی دشوار است که این امر احتمال بروز خطای انسانی را افزایش می‌دهد.

پرداختن به این موضوع و لزوم یافتن راهکاری عملی جهت رفع مشکل مذکور و کاهش خطای انسانی تا حد مقدور، نویسنده‌گان کتاب حاضر را بر آن داشت تا مهمترین فواصل مجاز در لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان و تاسیسات مرتبط با آن را از بخش اول کتاب مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ایران (لوله‌کشی گاز طبیعی با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع) استخراج نموده و آنها را در قالب یک مجموعه اینفوگرافی مشتمل بر ۸۰ نقشه تصویری تهییه و به جامعه مهندسی ایران تقدیم نمایند. امید که مفید فایده و مقبول واقع افتد.

در همین راستا، کتاب حاضر در قطع جیبی طراحی و تدوین شده است تا حمل آن برای مجریان ذیصلاح لوله‌کشی گاز طبیعی و مهندسان بازرس گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان آسان بوده و بتوانند همواره این

پیشگفتار

مجموعه تصویری را در حین کار به همراه خود داشته و به آن مراجعه نمایند. همچنین طراحی این مجموعه در قالب تصویری (اینفوگرافی) به مجریان و مهندسان محترم کمک می‌کند تا اطلاعات مربوط به فواصل مجاز در لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان را با دقت و سهولت بیشتر نسبت به متن نوشتاری استخراج نمایند.

لازم به ذکر است که نقشه‌های ارائه شده در این مجموعه تصویری بر اساس مقاد آخرين ويرايش مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان ايران (ويرايش چهارم ، سال ۱۴۰۱) طراحی و تدوين شده است.

از كليه خوانندگان محترم درخواست می‌گردد، پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را در راستاي بهبود هرچه بيشتر اين مجموعه از طريق آدرس ايميل : f.saraei@gmail.com با نويسنديگان كتاب حاضر به اشتراك گذارند تا در توبت‌های بعدی چاپ كتاب، مد نظر قرار گيرد.

در پايان ايzd متعال را شاكريم که اين فرصت و توفيق را نصيب اينجانبان نمود تا گامی هر چند کوچك در راستاي ارتقاء سطح مهندسي کشور عزيzman ايران برداريم. اين مهم حاصل نمي‌گشت مگر با استعانت از پيامبر اكرم محمد مصطفى (ص) و ائمه اطهار (ع) که تور هدايتshan همواره روشنگر مسیر ما شيعيان است.

و من الله توفيق

فرشاد سرابي - شيماء اعظم فرزان

آذر ماه ۱۴۰۲ خورشيدی

فهرست

پیشگفتار	
۵	
۹	معرفی تویستندگان
۱۱	حداقل فاصله مجاز کلیه دستگاه‌های گازسوز که روی زمین نصب می‌شوند تا اطراف و سقف
۱۲	حداقل فاصله مجاز اجاق گاز کابینتی تا اطراف و سقف
۱۳	حداقل فاصله مجاز بخاری گازسوز دیواری تا اطراف و سقف
۱۴	حداقل فاصله مجاز پکیج و آب‌گرمکن گازسوز دیواری تا اطراف، سقف و کف
۱۵	حداقل فاصله مجاز فر گازسوز تا اطراف
۱۶	حداقل فاصله مجاز پکیج گازسوز دیواری تا فن دیواری
۱۷	حداقل فاصله مجاز پکیج گازسوز دیواری تا هود آشپزخانه
۱۸	حداقل فاصله مجاز رایزر و لوله رابط دودکش وسایل گازسوز تا اشیاء سوختنی
۱۹	حداکثر طول مجاز لوله رابط دودکش وسایل گازسوز
۲۰	حداقل فاصله مجاز عمودی خروجی دودکش وسایل گازسوز تا کف بام و بالای هر یک از اجزاء ساختمان
۲۱	حداقل فاصله مجاز دریچه بازدید دودکش وسایل گازسوز تا کف و پایین‌ترین لوله رابط متصل به دودکش
۲۲	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش وسایل گازسوز تا کولر آبی (حالت اول)
۲۳	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش وسایل گازسوز تا کولر آبی (حالت دوم)
۲۴	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش وسایل گازسوز تا فن دمنده هوا به داخل ساختمان (حالت اول)
۲۵	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش وسایل گازسوز تا فن دمنده هوا به داخل ساختمان (حالت دوم)
۲۶	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش وسایل گازسوز تا دریچه تامین هوای ساختمان (حالت اول)
۲۷	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش وسایل گازسوز تا دریچه تامین هوای ساختمان (حالت دوم)
۲۸	حداقل فاصله مجاز بخاری گازسوز تا پرده

۲۹	حداکثر فاصله مجاز ابتدای لوله رابط تا خروجی رگولاتور علمک گاز (برای مصارف گاز کمتر از ۲۵ متر مکعب بر ساعت)
۳۰	حداکثر فاصله مجاز ابتدای لوله رابط تا خروجی رگولاتور علمک گاز (برای مصارف گاز بیشتر از ۲۵ متر مکعب بر ساعت)
۳۱	حریم ایمنی لوله رابط بیرون از ملک تا کف پیاده رو
۳۲	حداقل فاصله مجاز انشعابات لوله کشی گاز نصب شده بر روی یک کلکتور
۳۳	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر قطع کن سیستم گرماتاب تا کف
۳۴	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر قطع کن داخل واحد تا کف و درب واحد
۳۵	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر مصرف پکیج و آب گرمکن گازسوز دیواری تا کف و بدنہ دستگاه
۳۶	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر مصرف پکیج گازسوز زمینی تا کف و بدنہ دستگاه
۳۷	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر مصرف آب گرمکن گازسوز زمینی تا کف و بدنہ دستگاه
۳۸	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر مصرف اجاق گاز تا کف و بدنہ دستگاه
۳۹	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر مصرف بخاری گازسوز تا کف و بدنہ دستگاه
۴۰	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر مصرف مشعل دیگ های حرارتی گازسوز تا کف و بدنہ دستگاه
۴۱	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر مصرف بخاری گازسوز دیواری تا کف و بدنہ دستگاه
۴۲	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر مصرف شومینه گازسوز تا کف، جدار خارجی شومینه و دودکش
۴۳	حداقل و حداکثر فاصله مجاز شیر قطع کن اصلی تا کف و کنتور گاز و حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن اصلی تا رمپ شبیبدار
۴۴	حداقل فاصله مجاز کنتور گاز تا رمپ شبیبدار
۴۵	حداقل فاصله مجاز کنتور گاز تا بدنہ وسایل گازسوز
۴۶	حداقل فاصله مجاز کنتور گاز تا کنتور برق
۴۷	حداقل فاصله مجاز کنتور گاز تا سیم و کابل برق روکار
۴۸	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا پریز برق (حالت اول)
۴۹	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا پریز برق (حالت دوم)

۵۰	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا پریز برق (حالت سوم)
۵۱	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا کلید برق (حالت اول)
۵۲	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا کلید برق (حالت دوم)
۵۳	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا کلید برق (حالت سوم)
۵۴	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا جعبه تقسیم برق (حالت اول)
۵۵	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا جعبه تقسیم برق (حالت دوم)
۵۶	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا جعبه تقسیم برق (حالت سوم)
۵۷	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا جعبه فیوز برق (حالت اول)
۵۸	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا جعبه فیوز برق (حالت دوم)
۵۹	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا جعبه فیوز برق (حالت سوم)
۶۰	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا تابلو برق (حالت اول)
۶۱	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا تابلو برق (حالت دوم)
۶۲	حداقل فاصله مجاز شیر قطع کن تا تابلو برق (حالت سوم)
۶۳	حداکثر فاصله مجاز دریچه‌های تخلیه اضطراری گاز از سقف کاذب در مسیر لوله‌کشی گاز
۶۴	حداکثر فاصله مجاز دریچه‌های تخلیه اضطراری گاز از کانال‌های افقی و عمودی تاسیسات مکانیکی
۶۵	دیتیل اجرایی تله آشغال‌گیر لوله رایزر گاز
۶۶	حداکثر فاصله مجاز دریچه‌های تامین هوای احتراق از کف و سقف
۶۷	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش با جریان مکانیکی وسایل گازسوز تا حریم ملک مجاور
۶۸	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش با جریان مکانیکی وسایل گازسوز یا دودکش تجهیزات گازسوز چگالشی تا دستگاه‌های مکانیکی دمنده‌دار
۶۹	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش با جریان مکانیکی وسایل گازسوز تا کف حیاط یا پیاده‌رو
۷۰	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش با جریان مکانیکی وسایل گازسوز تا سقف
۷۱	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش با جریان مکانیکی وسایل گازسوز تا درب ساختمان ویلایی
۷۲	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش با جریان مکانیکی وسایل گازسوز تا پنجره ساختمان ویلایی

۷۳	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش تجهیزات گازسوز چگالشی تا درب ساختمان
۷۴	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش تجهیزات گازسوز چگالشی تا پنجره ساختمان
۷۵	حداقل فاصله مجاز خروجی دودکش تجهیزات گازسوز چگالشی تا هر بازشو ساختمان
۷۶	حداکثر طول مجاز شیلنگ و لوله فولادی اتصال به وسیله گازسوز
۷۷	حداکثر طول مجاز لوله مسی اتصال به وسیله گازسوز
۷۸	حداقل فاصله مجاز لوله گاز توکار تا سیم و کابل برق موازی آن
۷۹	حداقل فاصله مجاز لوله گاز توکار تا سایر لوله‌های تاسیسات موازی آن
۸۰	حداقل فاصله مجاز لوله گاز روکار تا لوله گاز یا هر لوله فلزی موازی آن
۸۱	حداقل فاصله مجاز لوله گاز روکار تا لوله گاز یا هر لوله فلزی متقطع با آن
۸۲	حداقل فاصله مجاز لوله گاز روکار تا سیم و کابل برق موازی آن
۸۳	حداقل فاصله مجاز لوله گاز روکار تا سیم و کابل برق متقطع با آن
۸۴	حداقل فاصله مجاز لوله گاز روکار تا شعله
۸۵	حداقل فاصله مجاز لوله گاز روکار تا کف بام
۸۶	حداکثر فاصله مجاز تکیه‌گاه (سایپورت) لوله گاز افقی و عمودی
۸۷	حداقل فاصله مجاز شروع نوارپیچی پرایمر جدید تا انتهای نوارپیچی قبلی
۸۸	حداقل فاصله مجاز دو سر محدوده بازسازی نوار پرایمر آسیب دیده تا محل آسیب دیدگی
۸۹	حداقل عمق و عرض مجاز کanal دفن لوله گاز در مسیر تردد ماشین آلات سنگین
۹۰	حداقل عمق و عرض مجاز کanal دفن لوله گاز در حیاط و محوطه‌های باز
۹۱	منابع و مراجع

توجه:

کلیه فواصل و ابعاد نوشته شده در نقشه‌های این کتاب بر حسب واحد اندازه‌گیری "سانتی‌متر" می‌باشد مگر آنکه واحد اندازه‌گیری دیگری در متن نقشه درج شده باشد.

معرفی نویسنده‌ان



دکتر فرشاد سرایی متولد ۱۳۵۲ و دانشآموخته مقطع لیسانس در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات، مقطع فوق لیسانس در رشته مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر و مقطع دکترای تخصصی در رشته مهندسی سیستم‌های انرژی با گرایش انرژی و محیط زیست بوده و بیش از ۲۶ سال سابقه کار مهندسی، تحقیقات و تدریس در کارنامه خود دارد. نامبرده هم‌اکنون به عنوان استاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مهندس پایه یک ارشد عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مشغول به فعالیت می‌باشد.

از این نویسنده تاکنون ۴ عنوان کتاب در حوزه‌های تخصصی مهندسی و ۱ عنوان کتاب در حوزه فرهنگ و هنر اسلامی منتشر شده است.



مهندس شیما اعظم فرزان متولد ۱۳۵۴ و دانشآموخته مقطع لیسانس در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات بوده و بیش از ۲۴ سال سابقه کار مهندسی و تحقیقات در کارنامه خود دارد. نامبرده هم‌اکنون به عنوان مهندس پایه یک ارشد عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مشغول به فعالیت می‌باشد.